



1.PP
RODINCJEVOVA 18

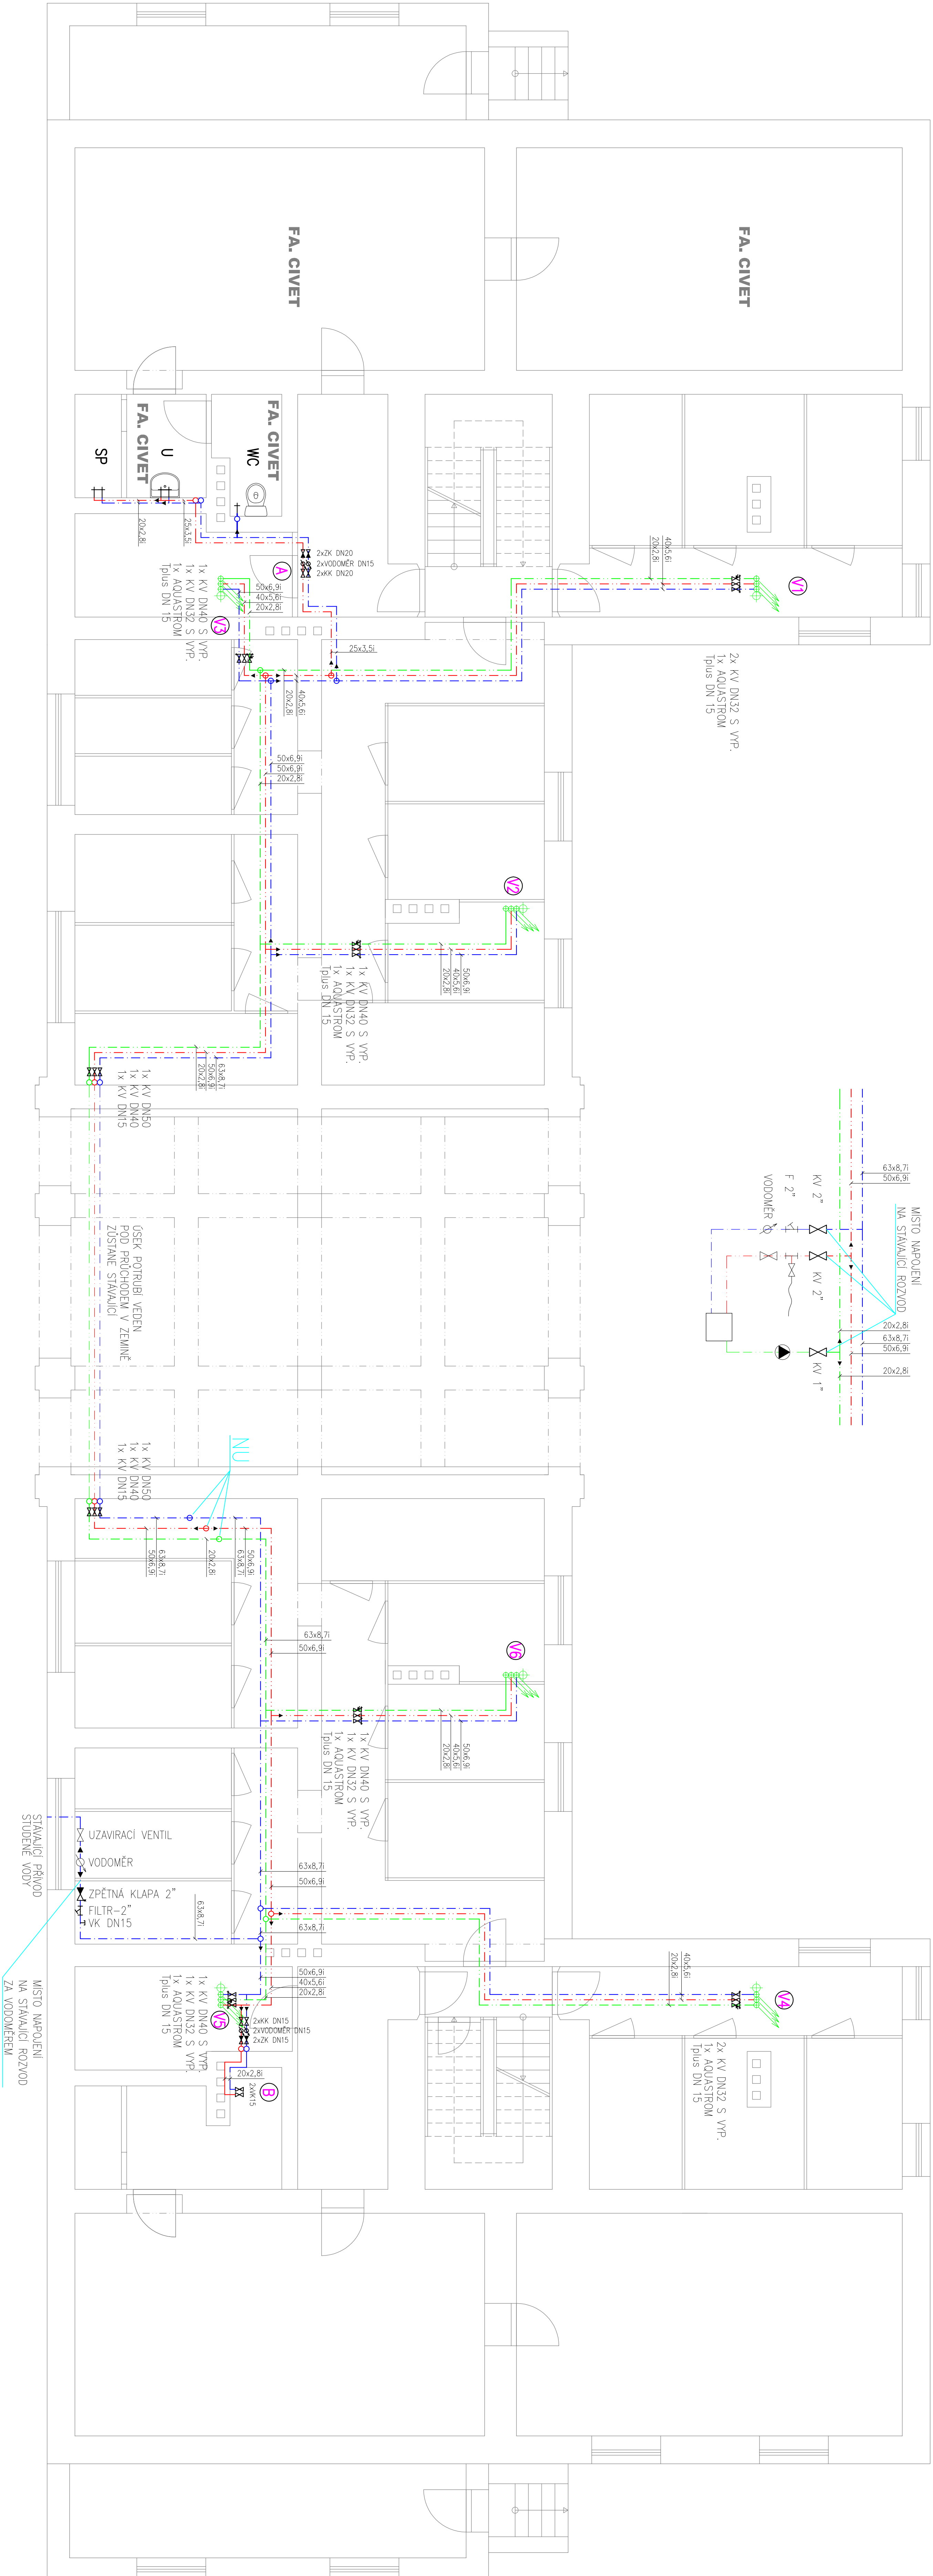

RODIMCEVOVA 16



LEGENDA

- Studená voda – potrubí PPR PN 16
 — Teplá voda – potrubí FIBER
 — Cirkulace – potrubí FIBER

- | | |
|---|--|
| pevný bod | |
| zpětný ventil | |
| filtr | |
| termosťatický regulační ventil pro c. potrubí | |
| Overtopp – Aquastrom T plus | |
| kuľový kohout s vypouštěním | |
| vodoměr | |
| redukce | |
| označení vodovodní větve | |

- swislé potrubí
- slupační potrubí vody

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

- SP – SPRCHA WC – ZACHOD
D – DŘEZ M – MYČKA
U – UMÝVADLO AP – PRAČKA
V – VANA


DIMENZE POTRUBI

- STUDENÁ TEPLÁ

- | | | |
|----|---|--------|
| V | = | 25x3,5 |
| SP | = | 20x2,8 |
| D | = | 20x2,8 |
| U | = | 20x2,8 |
| AP | = | 20x2,8 |
| WC | = | 20x2,8 |
| M | = | 20x2,8 |

IZOLACE NA POTRUBÍ

POTRIUBR FIBER	TV, CTIV → IZOLACE	POTRIUBR FIBER	SV → IZOLACE
d20	d20	d20	d20
d25	TL, 40mm	d25	TL, 9mm
d32	TL, 40mm	d32	TL, 9mm
d40	TL, 40mm	d40	TL, 9mm
d50	TL, 40mm	d50	TL, 9mm
d63	TL, 40mm	d63	TL, 9mm
d75	TL, 40mm	d75	TL, 9mm

0,5m	1m	2m	3m	4m	5m
VYPRACOVANÉ: Tomas Bihner		PROJEKTANT: Ing. Dajko Kralušniková,			
Podpis	<i>[Signature]</i>	Podpis	<i>[Signature]</i>		
ANE: "Oprava vnútorných rozvodov vody a kanalizácie v bytových domoch Podhorcov 1618, Oštinovo Záhreb"					
ODSAH: PUDONOS 1, PP – JODA					
OSADN: Rodinného v. 1618, Oštinovo Záhreb					
STADIUM: Rodinného v. 1618, Oštinovo Záhreb		MĚŘÍTKO: 1:50		VYPRACOVANÉ: DPS	
MĚSTSKÉ SM. O.ÚA JIH		Č. VÝKRESU: 1			