



RE 2, RE 3, RE 4, RE 5, RE 7

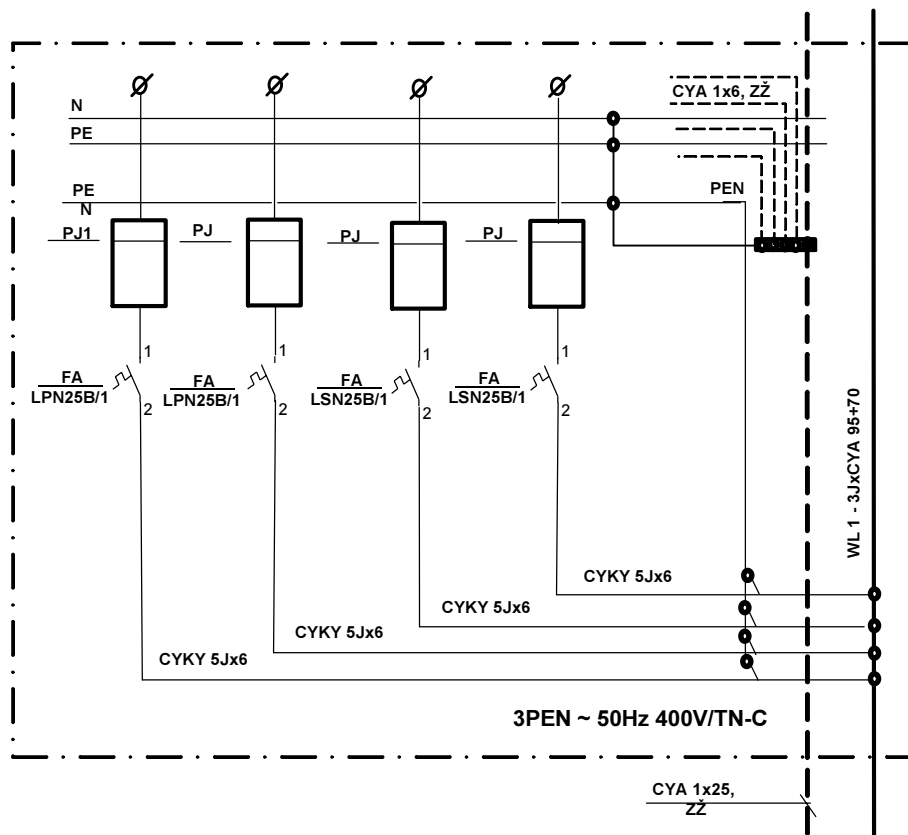

RE 8

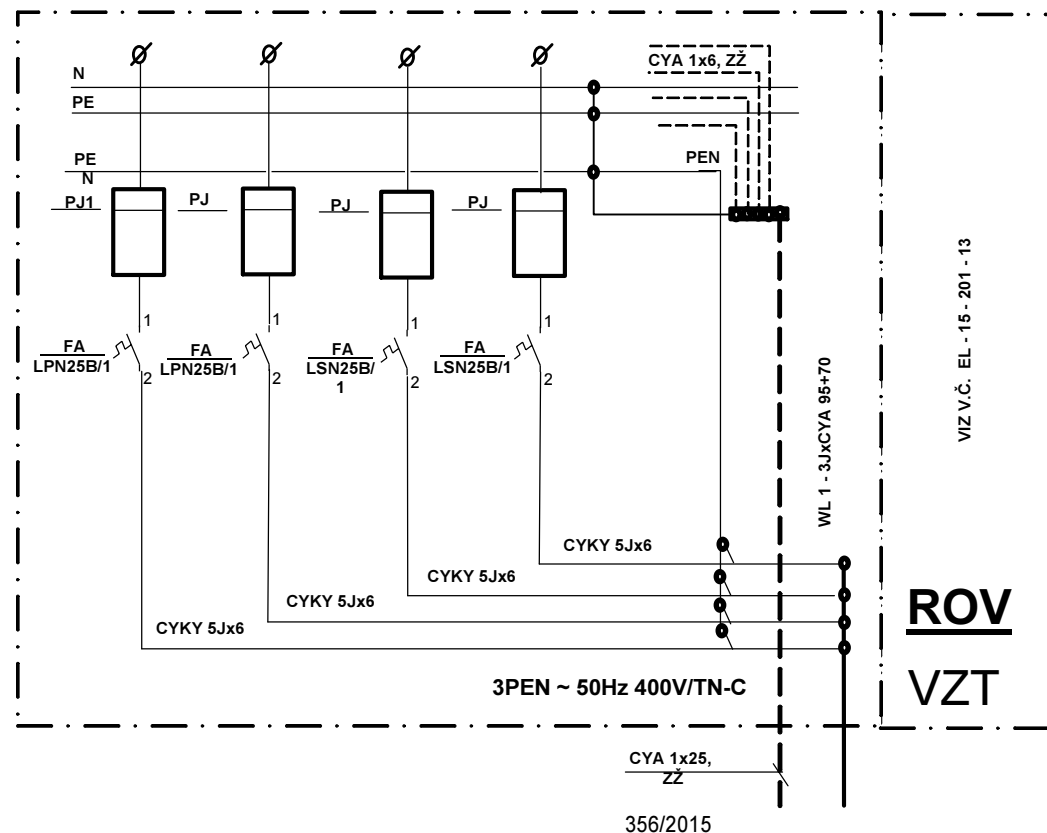

STÁVAJÍCÍ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ K ZAPUŠTĚNÍ DO ZDI. PŘÍVOD ZDOLA, VÝVODY NAHORU. MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN EN 61439. ZACHOVAT, VYDRŽOVAT Cu VODIČI, VYMĚNIT HL. JISTIČE A RS SVORKY. PROVEST NOVÝ NÁTĚR V PROSTUPECH KABELŮ POD ROZVADĚČI BUDOU V PODLAŽE INSTALOVÁNY PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁKY (ALT. BUDOU VYUŽITY STÁVAJÍCÍ). PROTOKOL PŘEPÁKY A JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA VLOŽIT DO ROZVADĚČE V KAŽDEM PODLAŽÍ.

STAVEBNÍK / OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL	VYPRACOVAL
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBYVOD OSTRAVA-JIH, HORNÍ 3, 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA	RUDOLF TOBIÁŠ PROJEKCE FR.HAJDY 16 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA telefon 724 082 341	RUDOLF TOBIÁŠ
STAVBA	GO ELEKTROINSTALACE VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH DOMU TARNAVOVA 8 OSTRAVA - ZÁBŘEH	ZAK.ČÍSLO 208/2015
		STUPEŇ PRO PŘEDÁNÍ STAVBY
DÍL	OPRAVA HDV, ELEKTROMĚROVÝCH ROZVADĚČŮ RE, RS 01 - SPOLEČNÝCH PROSTOR, PŘÍVODŮ DO BYTŮ, INSTALACE SPOLEČNÝCH PROSTOR, DT - DŮM TARNAVOVA 8	MĚŘÍTKO DATUM 2/2015
OBSAH	SCHÉMA ROZVADĚČŮ RE2,RE3, RE4, RE5, RE7, RE8	VÝKRES Č. EL-15-208- 11 3/3 KOPIE Č.