


STOUPACÍ VEDENÍ - DŮM TARNAVOVA 8

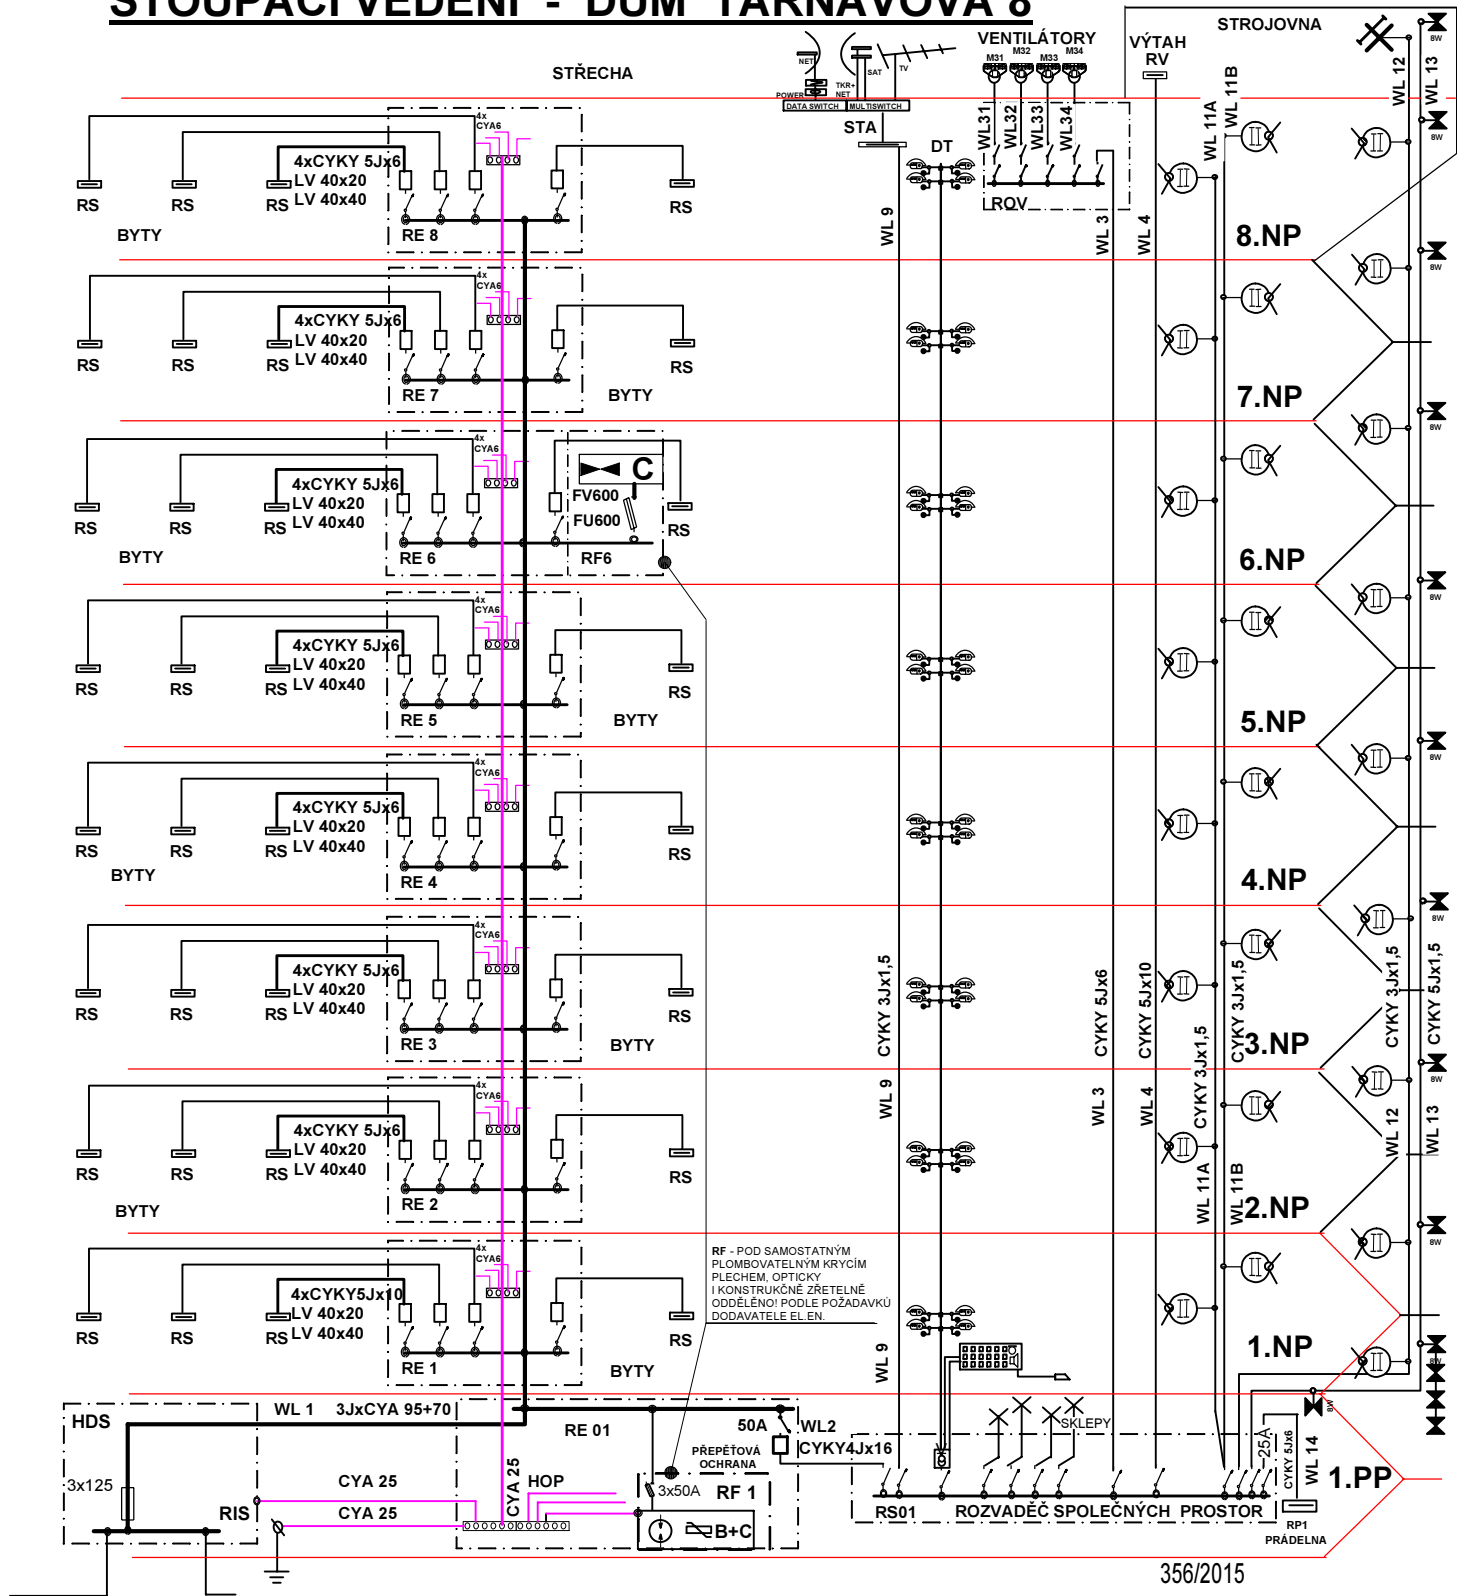

356/2015

3PEN stř. 50Hz 400V/TN-C

3PEN stř. 50Hz 400V/TN-C	- stávající HDS, HDV, stávající rozvody 400V
1PEN stř. 50Hz 230V/TN-C	- stávající rozvody 230V
3NPE stř. 50Hz 400V/TN-C-S	- RE R1, RS R1, RE 1 – RE 8
3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S	- nová elektroinstalace 400V, RO,VRP1
1NPE stř. 50Hz 230V/TN-S	- nová elektroinstalace 230V
12V/SELV	- DT

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE
- HLAVNÍM POSPOJOVÁNÍM (CZA25mm) A DOPLNJÚJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM VODIČEM CZA1x6mm ,
- PROVEDENÍ VIZ PŘÍLOHA EL-15- 201-17
- PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
- MALÝM NAPĚTÍM SELV

STAVEBNÍK / OBJEDNATEL
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA,
MĚSTSKÝ OBLAST OSTRAVA-JIH,
HORNÍ 3,
700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA

ZHOTOVITEL
RUDOLF TOBIÁŠ PROJEKCE
FR.HAJDY 16
700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA
 telefon 724 082 341

VYPRACOVAL
RUDOLF TOBIÁŠ

STAVBA GO ELEKTROINSTALACE VE SPOLEČNÝCH
PROSTORÁCH DOMU **TARNAVOVA 8**
OSTRAVA - ZÁBŘEH

ZAK.ČÍSLO	208/2015
STUPEŇ	PRO PROVEDENÍ STAVBY

Díl

OPRAVA HDV, ELEKTROMĚROVÝCH ROZVADĚČŮ RE, RS 01 - SPOLEČNÝCH PROSTOR, PŘÍVODŮ DO BYTŮ, INSTALACE SPOLEČNÝCH PROSTOR, DT - DŮM TARNAVOVA 8

MĚŘÍTKO	DATUM
	2/2015

OBSAH	SCHÉMA STOU PACÍCH VEDENÍ NN
-------	------------------------------

VÝKRES Č. EI-15-208-9	KOPIE Č.
--------------------------	----------