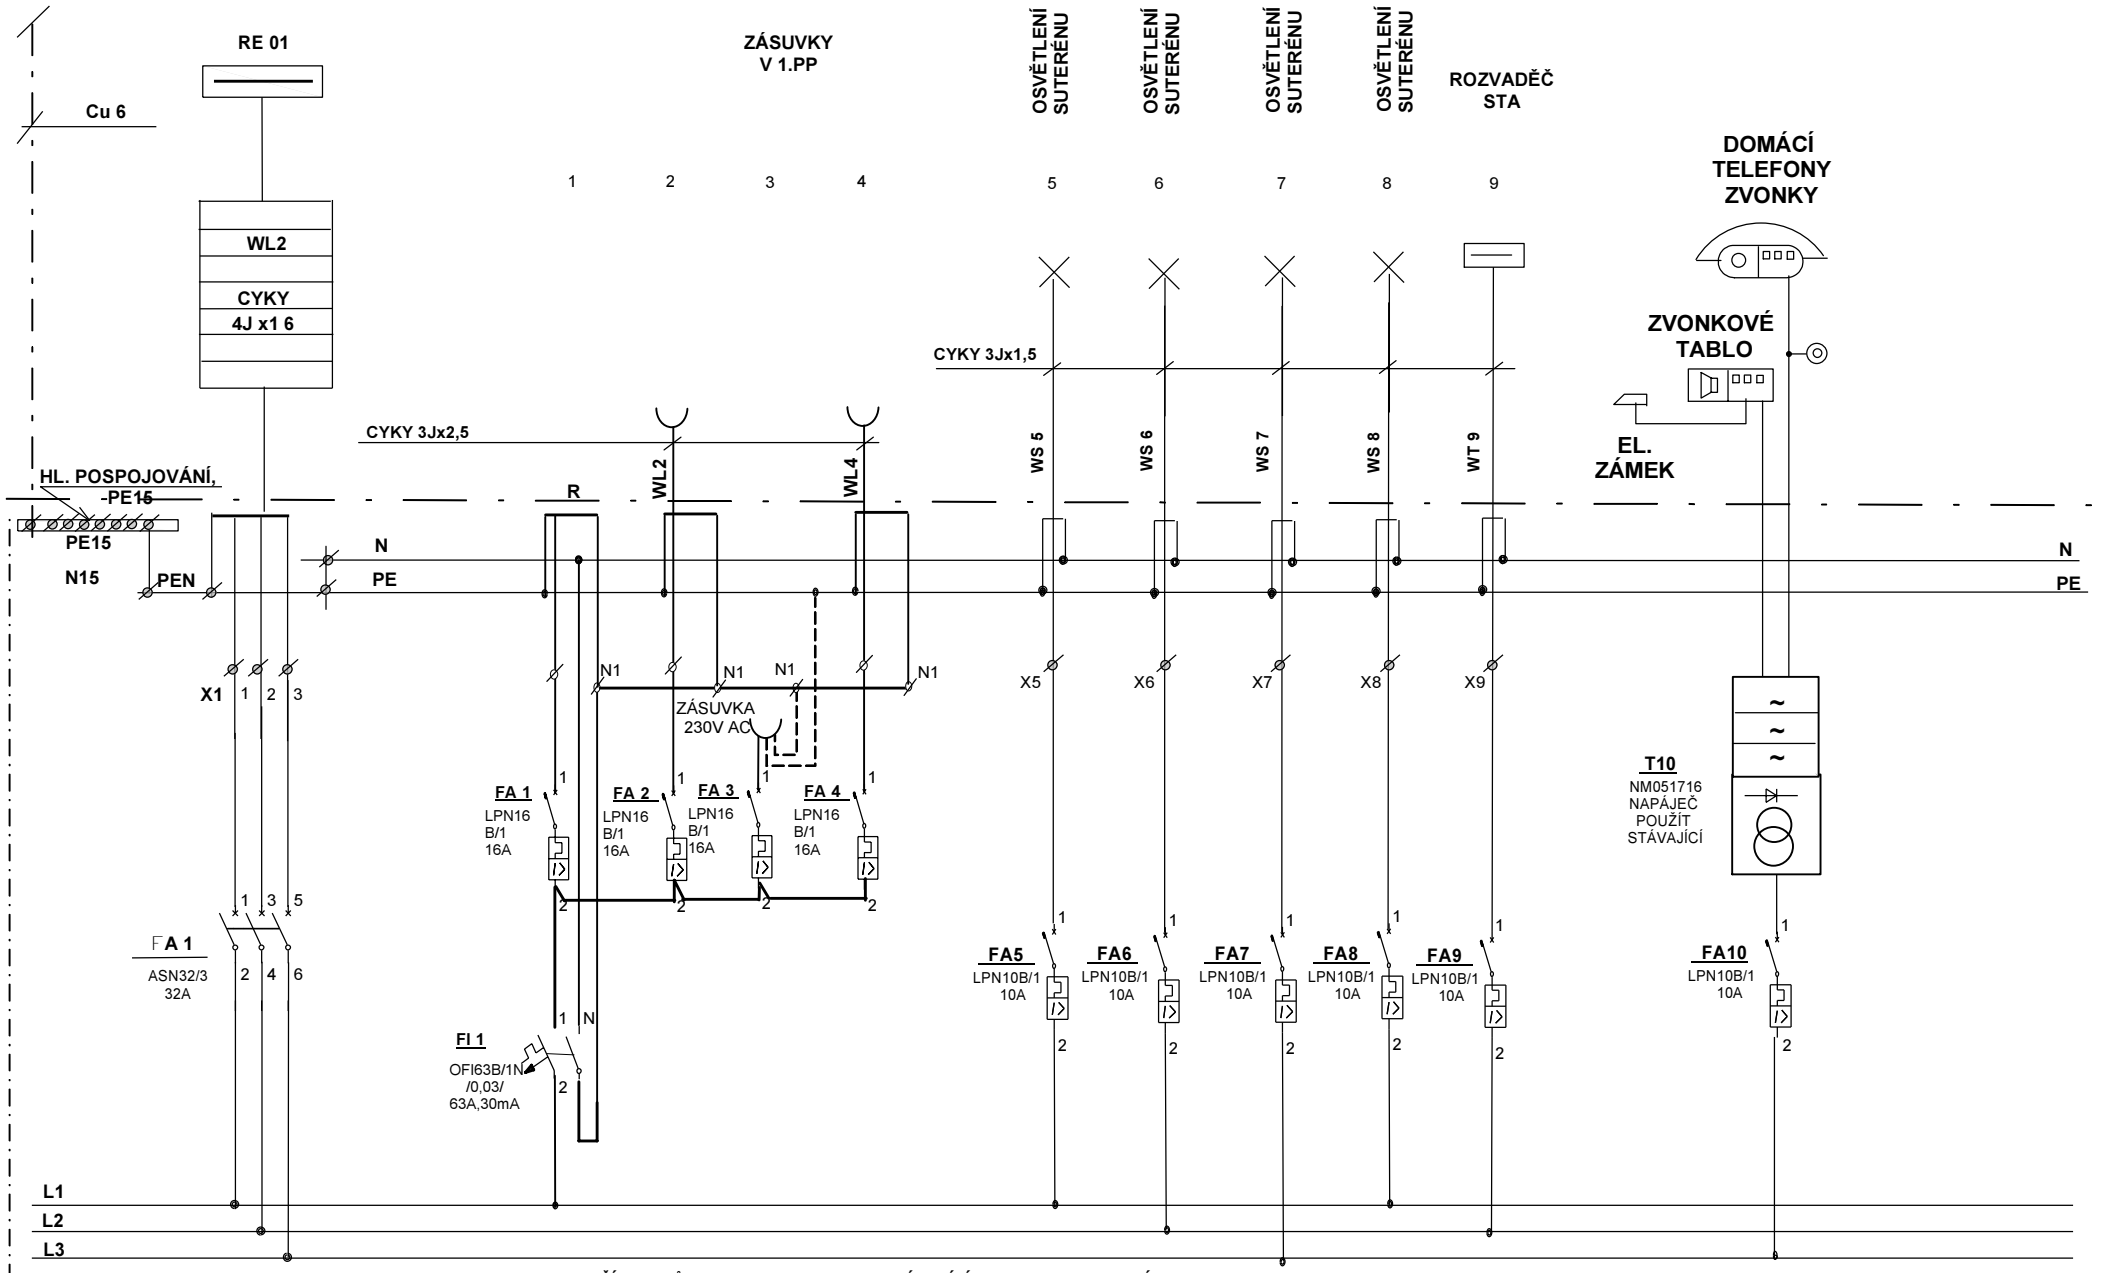

RS 01

INSTALACE PŘÍSTROJŮ BUDE PROVEDENA DO STÁVAJÍCÍHO OCELOPLECHOVÉHO ROZVADĚČE , IP 40/ IP 20, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, PROVÉST REPASI ROZVADĚČE. MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN EN 61439.

3NPE~50Hz 400V/TN-C-S

356/2015

PROJEKCE - TOBIÁŠ FR.HAJDY 16 700 30 OSTRAVA - HRABŮVKA telefon 724 082 341	Vypracoval: TOBIÁŠ	Stavba:	GO ELEKTROINSTALACE VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH DOMU **TARNAVOVA 8** OSTRAVA - ZÁBŘEH	Název výkresu:	Měřítko:	Číslo výkresu:	1
	Kontroloval: SUCHÝ	Dílčí část stavby:	OPRAVA HDV, ELEKTROMĚROVÝCH ROZVADĚČŮ RE, RS 01 - SPOLEČNÝCH PROSTOR, PŘÍVODŮ DO BYTŮ, INSTALACE SPOLEČNÝCH PROSTOR, DT - DŮM **TARNAVOVA 8**	**PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA ROZVADĚČE** **RS 01**	/	**EL-15-208-12**	2
	Datum: 2/2015	Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH, HORNÍ 3, 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA	Stupeň P.D.: PRO PROVEDENÍ STAVBY				