


STŘECHA, STROJOVNA VÝTAHU

STŘECHA

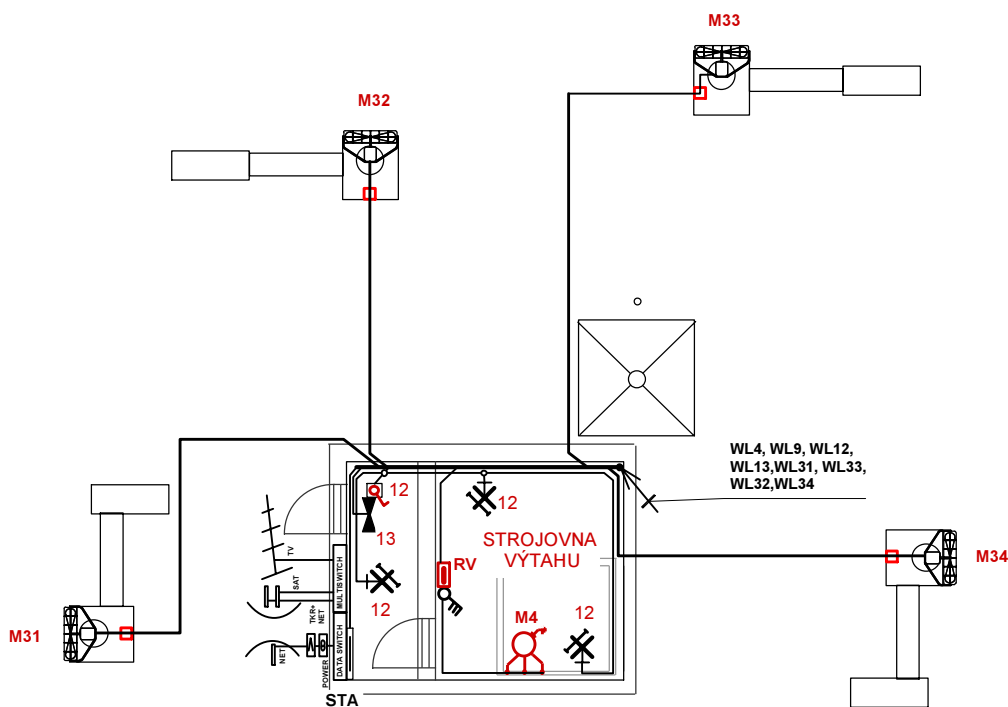

NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY:

3PEN stř. 50Hz 400V/TN-C - stávající HDS, HDV, stávající rozvody 400V
 1PEN stř. 50Hz 230V/TN-C - stávající rozvody 230V
 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-C-S - RE 01, RS 01, RE 1 – RE 8
 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S - nová elektroinstalace 400V, ROV, RP 1
 1NPE stř. 50Hz 230V/TN-S - nová elektroinstalace 230V
 12V/SELV - DT

OCHRANA PŘED N.D. NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE
 - HLAVNÍM POSPOJOVÁNÍM (CYA25mm) A DOPLNJÍCÍM
 POSPOJOVÁNÍM VODIČEM CYA1x6mm , PROVEDENÍ VIZ PŘÍLOHA
 - PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
 - MALÝM NAPĚTÍM SELV

356/2015

STAVEBNÍK / OBJEDNATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBLAST OSTRAVA-JIH, HORNÍ 3, 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA	ZHOTOVITEL RUDOLF TOBIÁŠ PROJEKCE FR.HAJDY 16 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA telefon 724 082 341	VYPRACOVAL RUDOLF TOBIÁŠ
STAVBA GO ELEKTROINSTALACE VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH DOMU TARNAVOVA 8 OSTRAVA - ZÁBŘEH	ZAK.ČÍSLO 208/2015	STUPEŇ PRO PROVEDENÍ STAVBY
Díl OPRAVA HDV, ELEKTROMĚROVÝCH ROZVADĚČŮ RE, RS 01 - SPOLEČNÝCH PROSTOR, PŘÍVODŮ DO BYTŮ, INSTALACE SPOLEČNÝCH PROSTOR, DT - DŮM TARNAVOVA 8	MĚŘÍTKO 1:100/A4 1:71/A3	DATUM 2/2015
OBSAH SIT.SCHÉMA, OSVĚTLENÍ, SILNOPROUD - STROJOVNA VÝTAHU, STŘECHA	VÝKRES Č. EL - 15 - 208 - 8	KOPIE Č.