


M31

M32

M33

M34

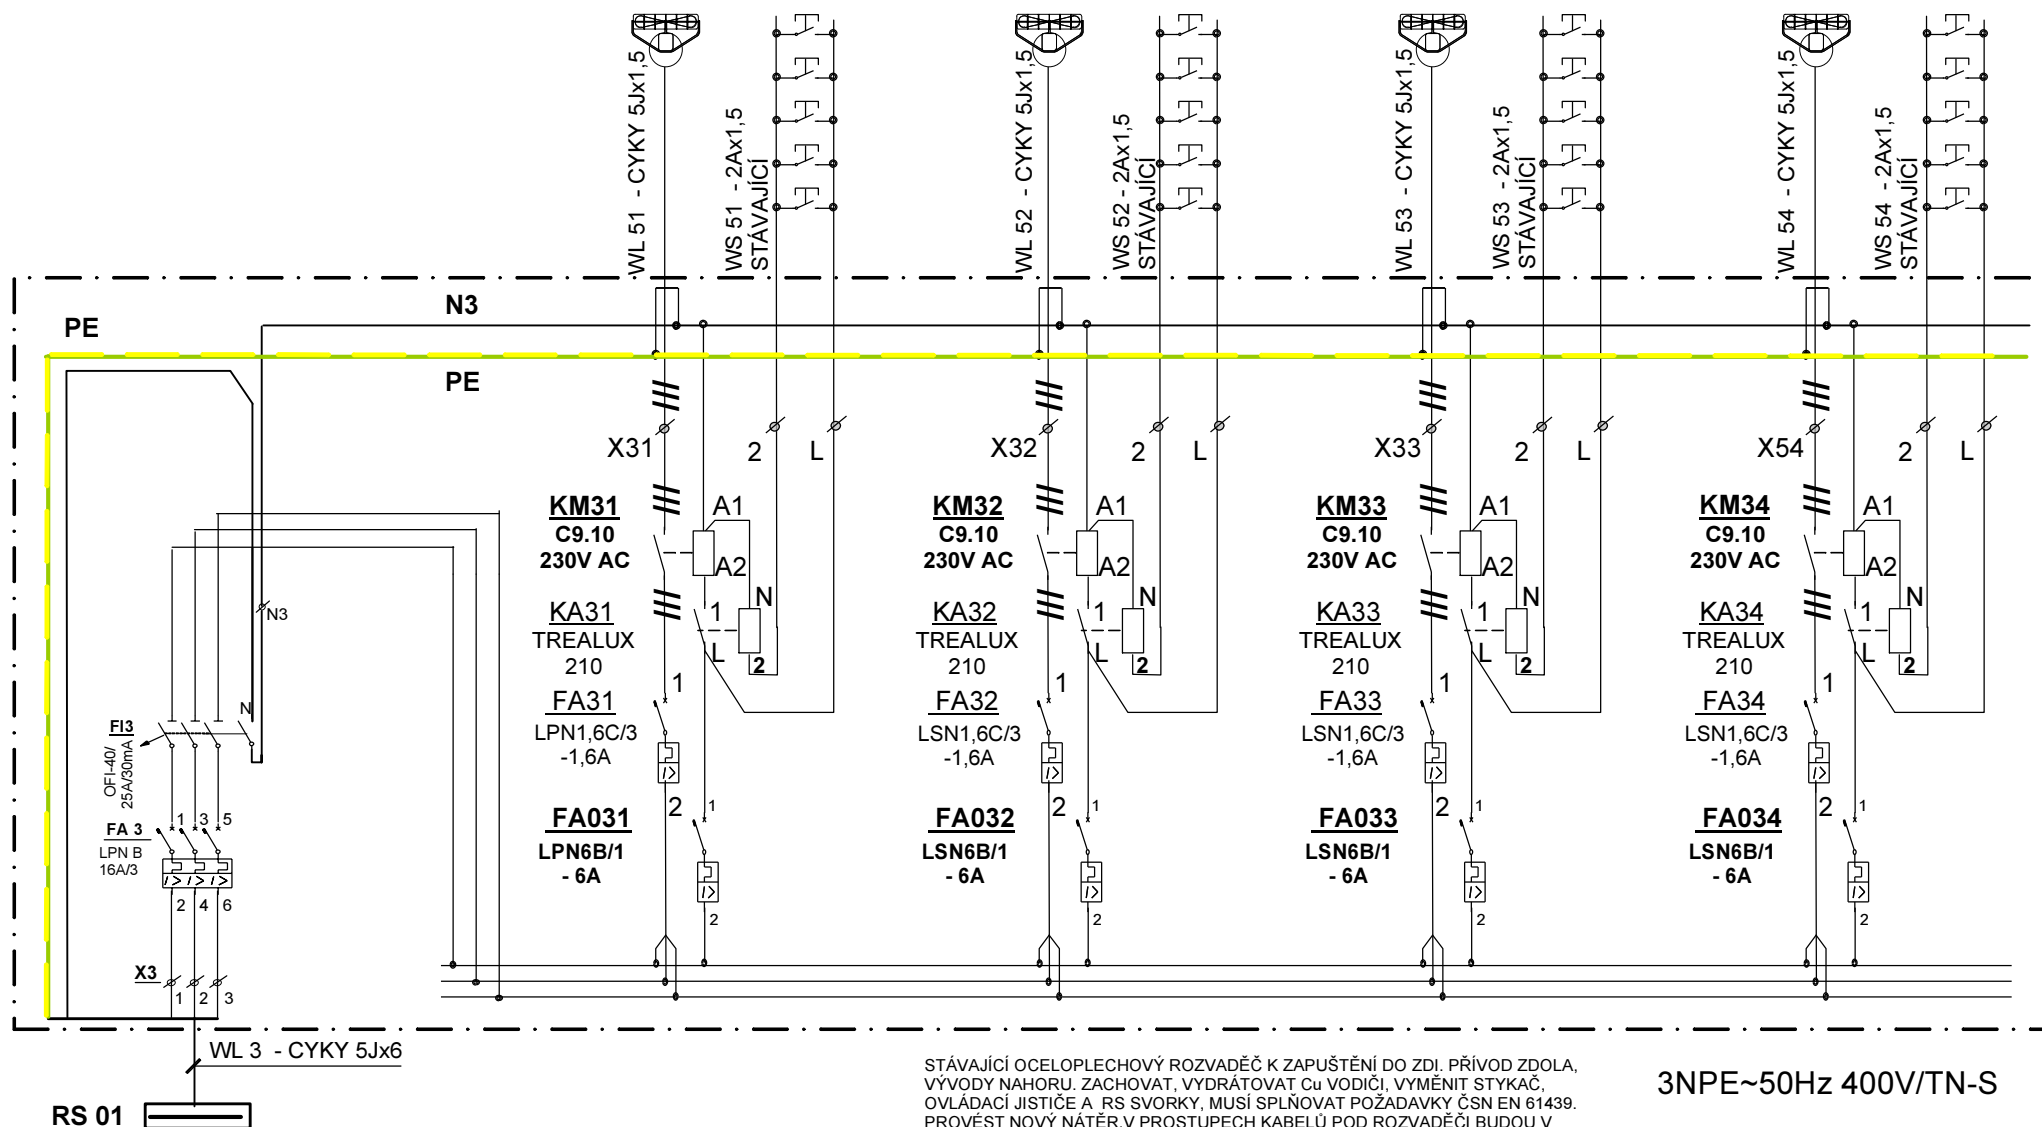

STÁVAJÍCÍ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ K ZAPUŠTĚNÍ DO ZDI. PŘÍVOD ZDOLA, VÝVODY NAHORU. ZACHOVAT, VYDRÁTOVAT Cu VODIČI, VYMĚNIT STYKAČ, OVLÁDACÍ JISTIČE A RS SVORKY, MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN EN 61439. PROVĚST NOVÝ NÁTĚR V PROSTUPECH KABELŮ POD ROZVADĚČI BUDOU V PODLAZE INSTALOVÁNY PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY.

3NPE~50Hz 400V/TN-S

**PROJEKCE - TOBIÁŠ**  
FR.HAJDY 16  
700 30 OSTRAVA - HRABŮVKA  
telefon 724 082 341

356/2015

Vypracoval: TOBIÁŠ  
Kontroloval: SUCHÝ  
Datum: 2/2015

Stavba: GO ELEKTROINSTALACE VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH DOMU **TARNAVOVA 6**  
OSTRAVA - ZÁBRHEH  
Dílčí část stavby: OPRAVA HDV, ELEKTROMĚROVÝCH ROZVADĚČŮ RE, RS 01 - SPOLEČNÝCH PROSTOR, PŘÍVODŮ DO BYTŮ  
INSTALACE SPOLEČNÝCH PROSTOR, DT - DUM **TARNAVOVA 6**  
Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTRAVA-JIH  
HORNÍ 3, 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA  
Stupeň P.D.: PRO PROVEDENÍ STAVBY

Název výkresu:  
ROZVADĚČ VZT  
**ROV**

Měřítka: /  
Číslo výkresu:  
**EL-15-206-13**

1  
2