


**RE 6**

## 6.NP

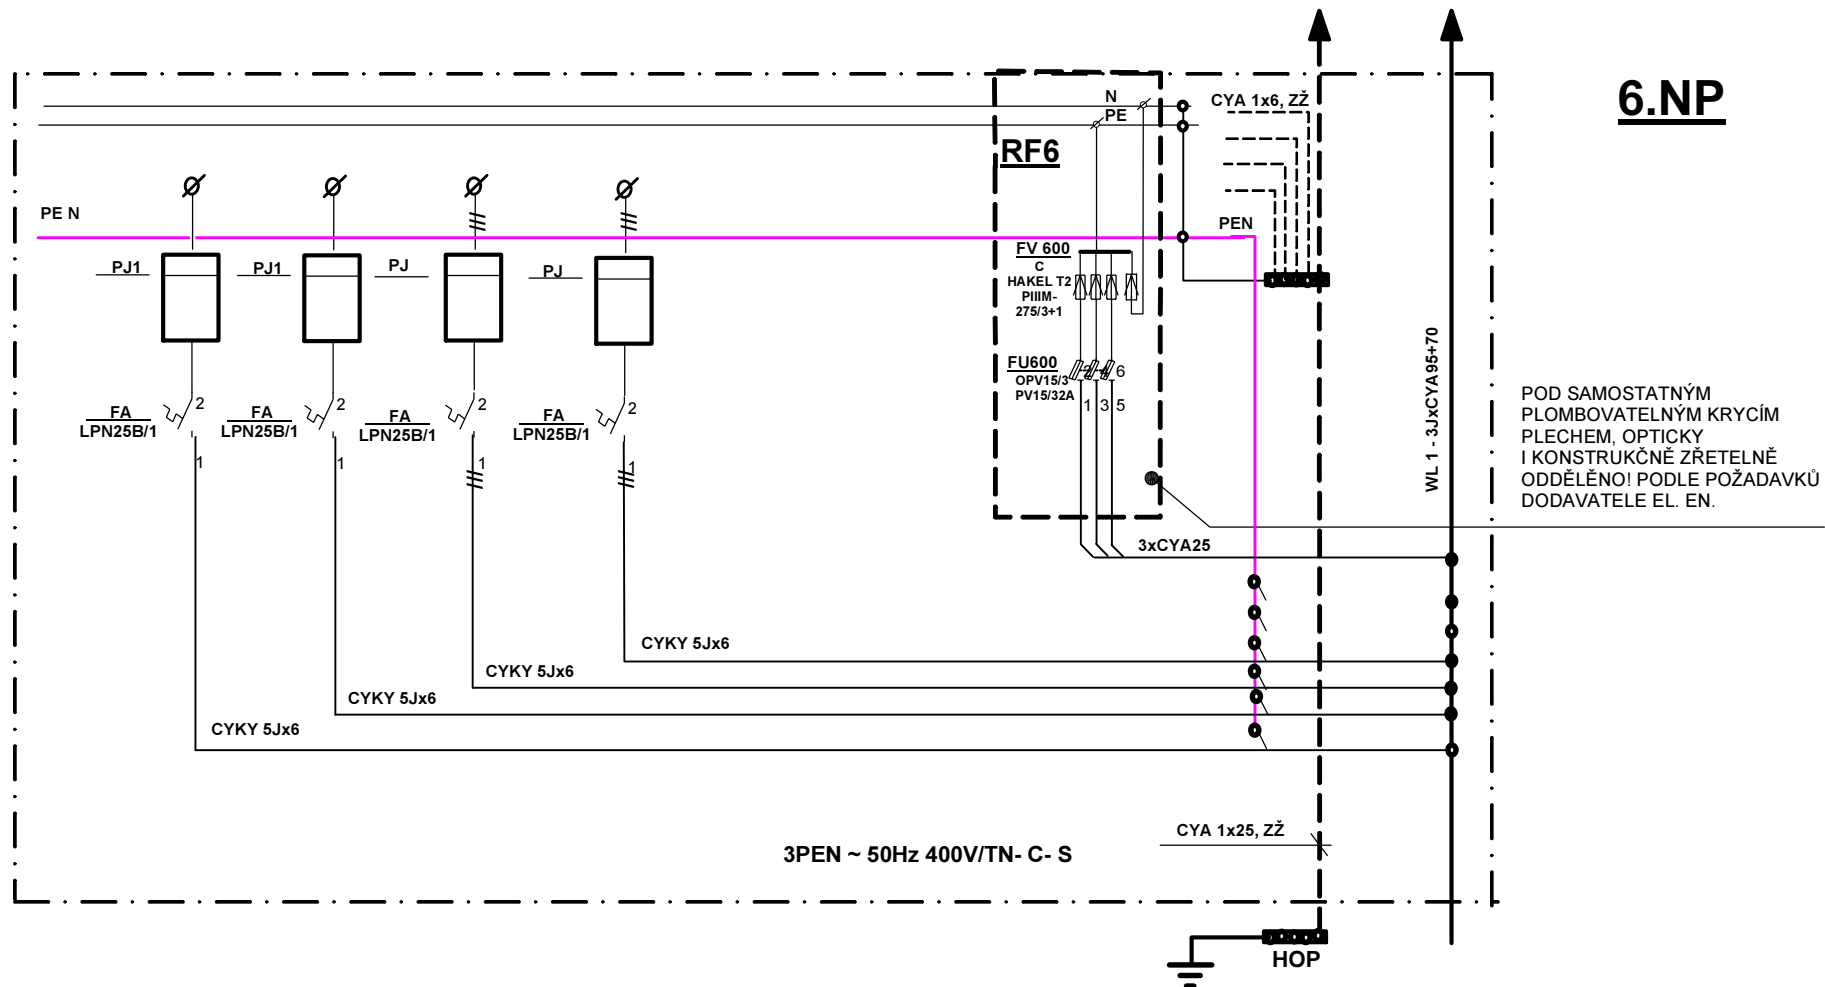

STÁVAJÍCÍ OCELOLECHOVÝ ROZVADĚČ K ZAPUŠTĚNÍ DO ZDI. PŘÍVOD ZDOLA, VÝVODY NAHORU. MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN EN 61439. ZACHOVAT, VYDRŽOVAT Cu VODIČE, VYMĚNIT HL. JISTIČE A RS SVORKY. PŘEVEST NOVÝ NÁTĚR. V PROSTUPECH KABELŮ POD ROZVADĚČI BUDOU V PODLAŽE INSTALOVÁNY PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁKY (ALT. BUDOU VYUŽITY STÁVAJÍCÍ). PROTOKOL PŘEPÁKY A JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA VLOŽIT DO ROZVADĚČE V KAŽDEM PODLAŽÍ.

STAVEBNÍK / OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL	VYPRACOVAL
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH, HORNÍ 3, 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA	RUDOLF TOBIÁŠ PROJEKCE  FR.HAJDY 16  700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA  telefon 724 082 341	RUDOLF TOBIÁŠ
STAVBA GO ELEKTROINSTALACE VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH DOMU <b>TARNAVOVA 6</b> OSTRAVA - ZÁBŘEH	ZAK.ČÍSLO	206/2015
	STUPEŇ	PRO PŘEVENEDENÍ STAVBY
DIL OPRAVA HDV, ELEKTROMĚROVÝCH ROZVADĚČŮ RE, RS 01 - SPOLEČNÝCH PROSTOR, PŘÍVODŮ DO BYTŮ, INSTALACE SPOLEČNÝCH PROSTOR, DT - <b>DŮM TARNAVOVA 6</b>	MĚŘITKO	DATUM  2/2015
OBSAH SCHÉMA ROZVADĚČŮ RE6	VÝKRES Č. EL-15-206- 11    2/3	KOPIE Č.