


RP1

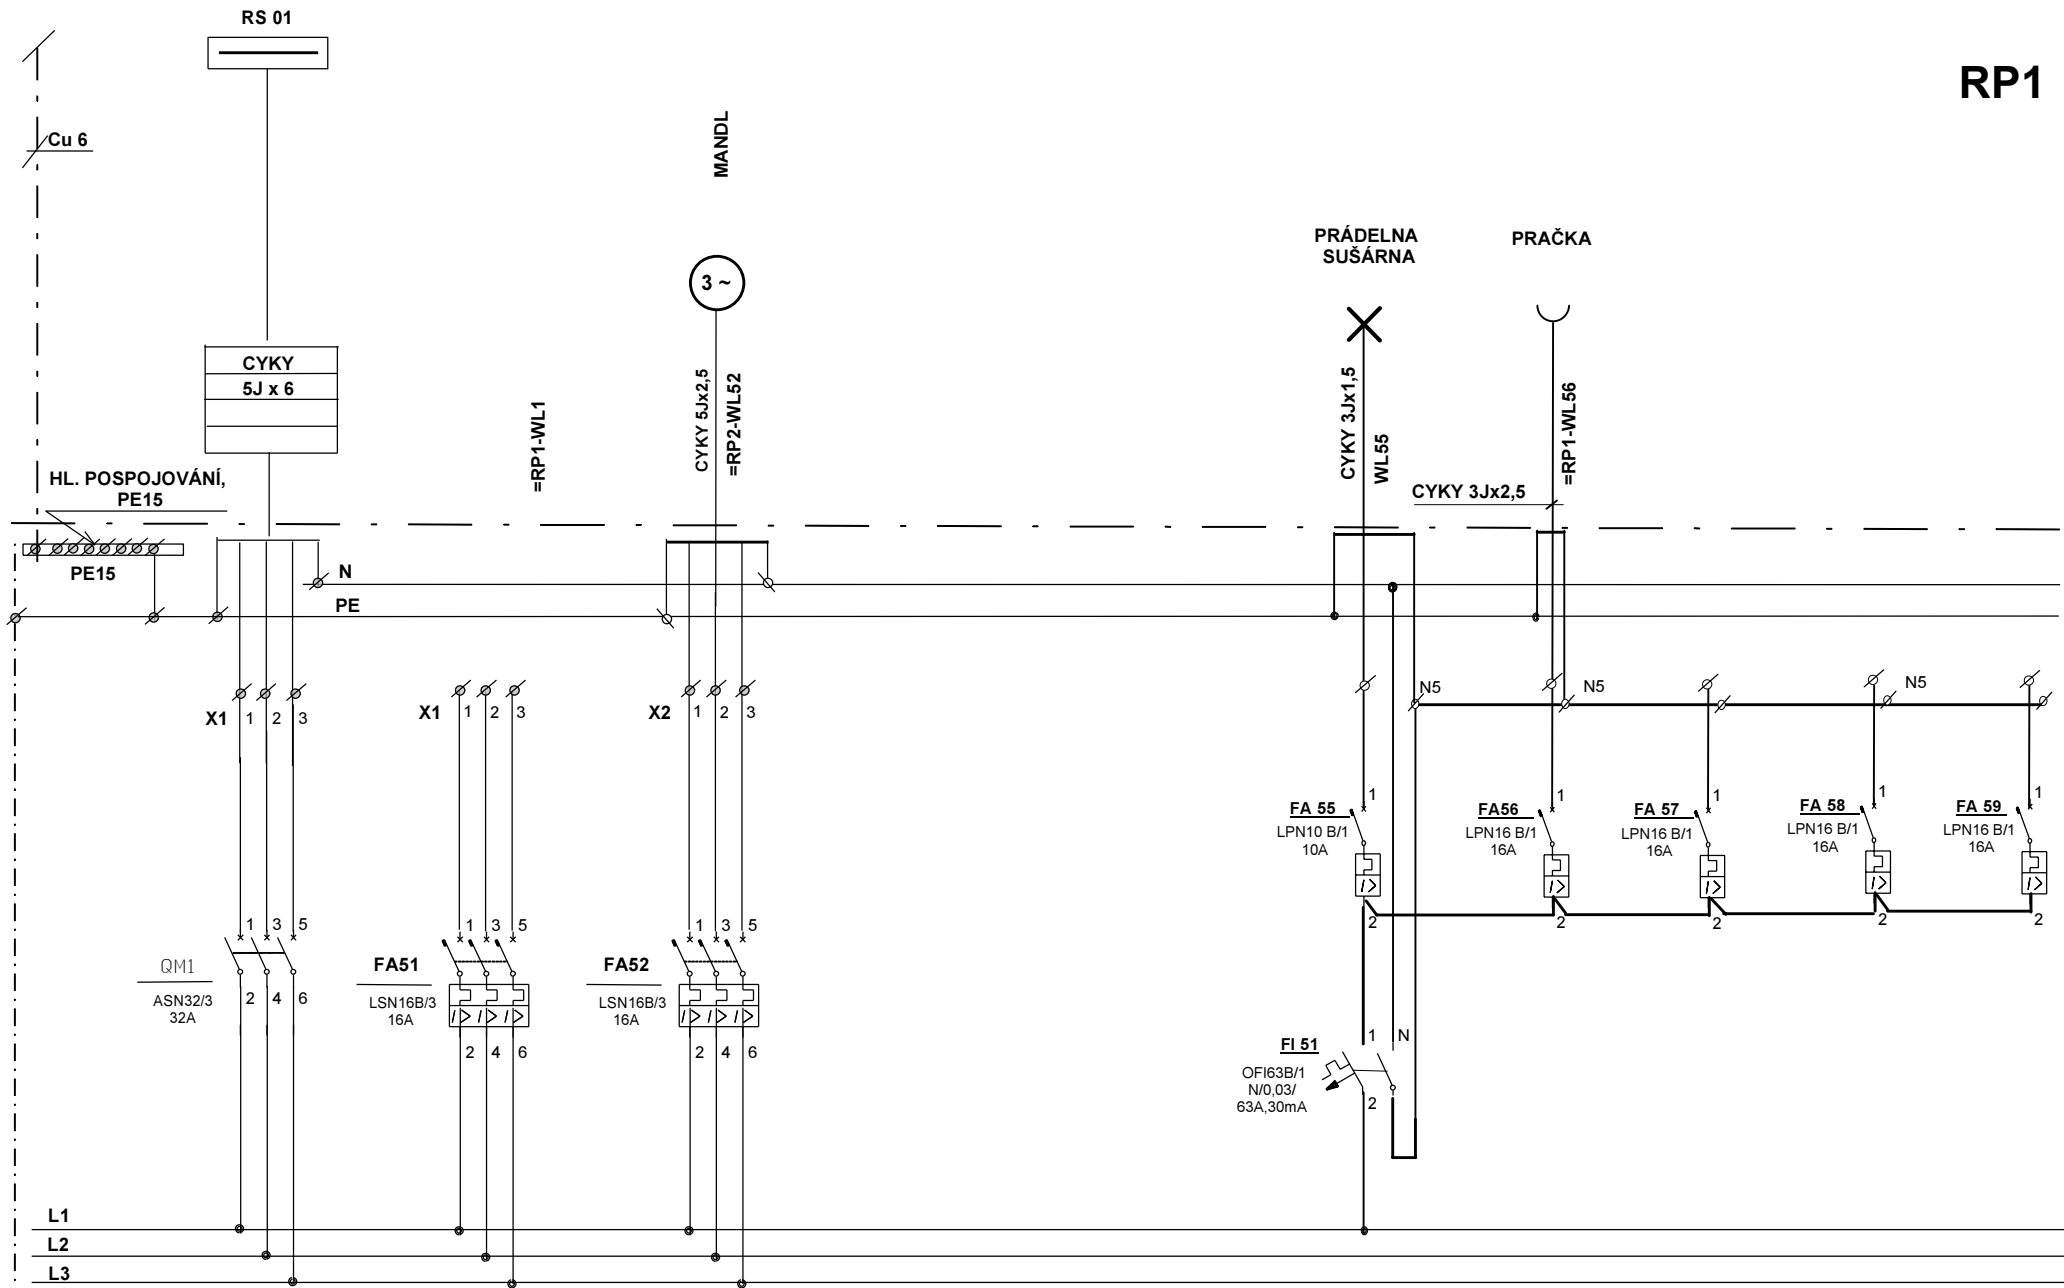

RP 1

INSTALACE PŘÍSTROJŮ BUDE PROVEDENA DO STÁVAJÍCÍHO OCELOPLECHOVÉHO ROZVADĚČE, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, PROVÉST REPASÍ ROZVADĚČE. MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN EN 61439. 3PEN~50Hz 400V/TN -S

356/2015

PROJEKCE - TOBIÁŠ FR.HAJDY 16 700 30 OSTRAVA - HRABŮVKA telefon 724 082 341	Vypracoval: TOBIÁŠ	Stavba: GO ELEKTROINSTALACE VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH DOMU TARNAVOVA 8 OSTRAVA - ZÁBŘEH	Název výkresu: ROZVADĚČ PRÁDELNY RP1	Měřitko: /	Číslo výkresu: EL-15-208-13	2
	Kontroloval: SUCHÝ	Dílčí část stavby: OPRAVA HDV, ELEKTROMĚROVÝCH ROZVADĚČŮ RE, RS 01 - SPOLEČNÝCH PROSTOR, PŘÍVODŮ DO BYTŮ, INSTALACE SPOLEČNÝCH PROSTOR, DT - DŮM TARNAVOVA 8				2
	Datum: 2/2015	Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH HORNÍ 3, 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA				2
		Stupeň P.D.: PRO PROVEDENÍ STAVBY				2