


2.NP-8.NP-ZVONKY+DT

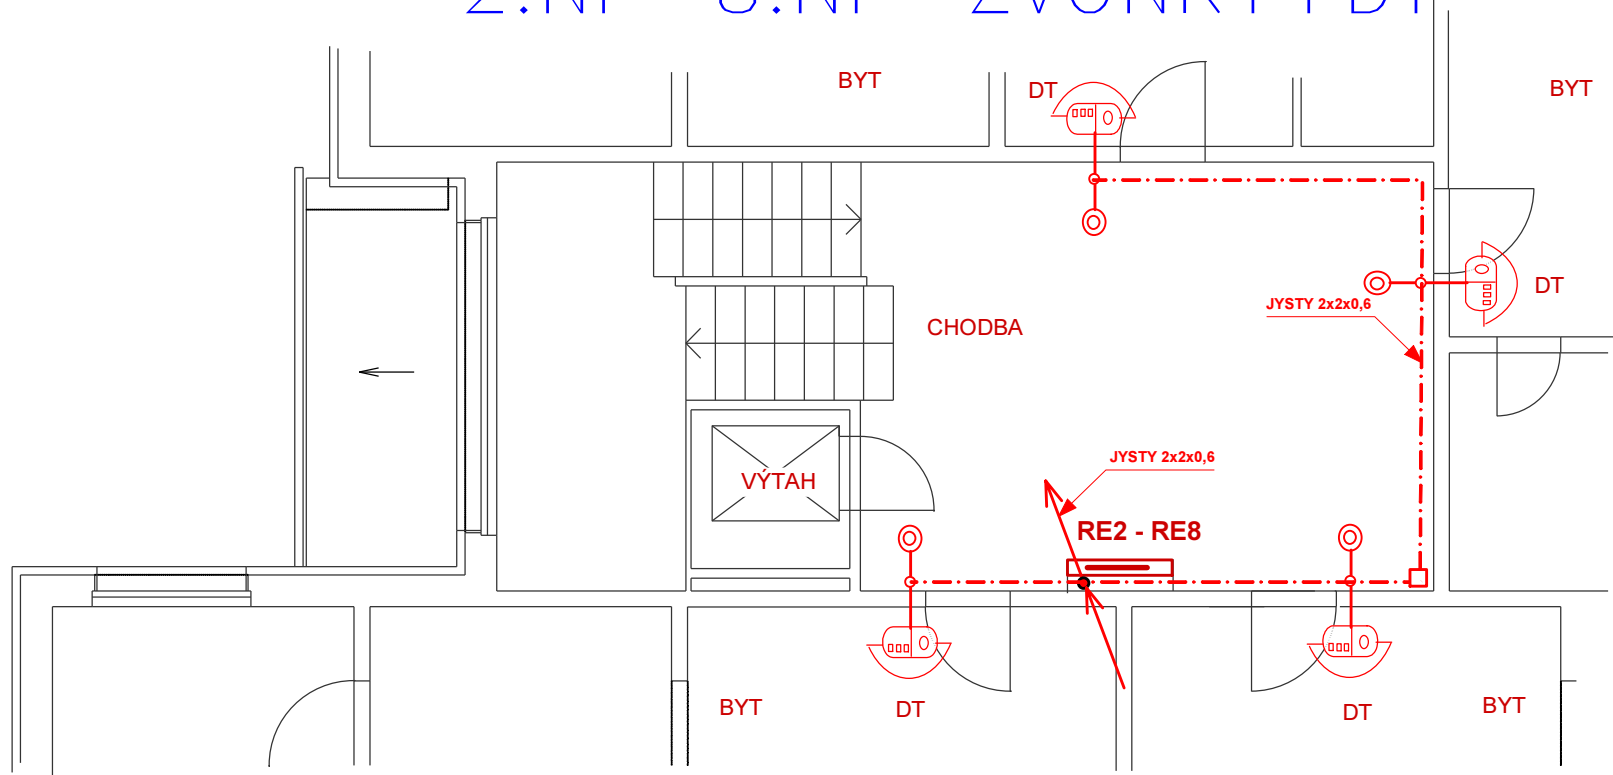

NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY:

3PEN stř. 50Hz 400V/TN-C
1PEN stř. 50Hz 230V/TN-C
3NPE stř. 50Hz 400V/TN-C-S
3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S
1NPE stř. 50Hz 230V/TN-S
12V/SELV

- stávající HDS, HDV, stávající rozvody 400V
- stávající rozvody 230V
- RE 01, RS 01, RE 1 – RE 8
- nová elektroinstalace 400V, ROV, RP 1
- nová elektroinstalace 230V
- DT

OCHRANA PŘED N.D. NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE
- HLAVNÍM POSPOJOVÁNÍM (CYA25mm) A DOPLŇUJÍCÍM
POSPOJOVÁNÍM VODIČEM CYA1x6mm , PROVEDENÍ VIZ PŘÍLOHA
- PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
- MALÝM NAPĚTÍM SELV

LEGENDA PŘÍSTROJŮ



DT - DOMÁCÍ TELEFON



ZVONKOVÉ TABLO

EL. ZÁMEK

+1200 mm

356/2015

STAVEBNÍK / OBJEDNATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBLAST OSTRAVA-JIH, HORNÍ 3, 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA	ZHOTOVITEL RUDOLF TOBIÁŠ PROJEKCE FR.HAJDY 16 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA telefon 724 082 341	VYPRACOVAL RUDOLF TOBIÁŠ
STAVBA GO ELEKTROINSTALACE VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH DOMU TARNAVOVA 8 OSTRAVA - ZÁBŘEH	ZAK.ČÍSLO 208/2015	STUPEŇ PRO PROVEDENÍ STAVBY
DÍL OPRAVA HDV, ELEKTROMĚROVÝCH ROZVADĚČŮ RE, RS 01 - SPOLEČNÝCH PROSTOR, PŘÍVODŮ DO BYTŮ, INSTALACE SPOLEČNÝCH PROSTOR, DT - DŮM TARNAVOVA 8	MĚŘÍTKO 1:71/A4 1:50/A3	DATUM 2/2015
OBSAH SIT.SCHÉMA - ZVONKY + DT, 2.NP - 8.NP	VÝKRES Č. EL - 15 - 208 - 4	KOPIE Č.