






LEGENDA PŘÍSTROJŮ

 CAT - MS, ŽÁROVKY 2x23W,
S POHYBOVÝM ČIDLEM, IP20

 CAT - MS, ŽÁROVKY 2xT2 23W E27,
BEZ POHYBOVÉHO ČIDLA, IP20

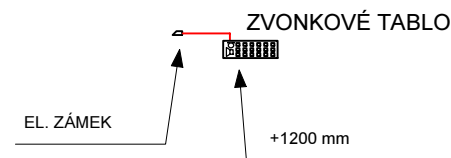
 SVÍTIDLO LUNA, PLAST,
ŽÁROVKA-1x75W, (ÚSPOR. 1x20W E27).
IP44, DO SKLEPŮ, STROJOVNÝ.

 NOUZOVÉ SVÍTIDLO,
VIRGO 8W, IP65, NiCd/3h

 SPÍNAČE

 VENTILÁTOR, 400V, NA STŘEŠE

 DT
DT -DOMÁCÍ TELEFON

 ZVONKOVÉ TABLO
EL. ZÁMEK +1200 mm

 ZÁSUVKA 230V/16A

 DVOJZÁSUVKA 230V/16A

 VÝVOD 230V

 TŘÍPÓLOVÝ VYPÍNAČ 400V

 PĚTIPÓLOVÁ ZÁSUVKA
400V/16A, IP54

 REFLEKTOR S POHYBOVÝM
ČIDLEM, IP54, 150W

 VYPÍNAČ, IP44

NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY:

3PEN stř. 50Hz 400V/TN-C
1PEN stř. 50Hz 230V/TN-C
3NPE stř. 50Hz 400V/TN-C-S
3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S
1NPE stř. 50Hz 230V/TN-S
12V/SELV

- stávající HDS, HDV, stávající rozvody 400V
- stávající rozvody 230V
- RE 01, RS 01, RE 1 – RE 8
- nová elektroinstalace 400V, ROV, RP 1
- nová elektroinstalace 230V
- DT

OCHRANA PŘED N.D. NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE
- HLAVNÍM POSPOJOVÁNÍM (CYA25mm) A DOPLŇJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM VODIČEM CYA1x6mm , PROVEDENÍ VIZ PŘÍLOHA
- PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
- MALÝM NAPĚTÍM SELV

POZNÁMKA:

- TYPY POUŽITÝCH KABELŮ - CYKY VIZ SCHÉMTA ROZVADĚČŮ
- INSTALACE HDV JE NAVRŽENA VE STOUPAČKOVÝCH PROSTORECH. NA SCHODIŠTI POD OMÍTKOU A VE SKLEPECH A K BYTŮM V LIŠTÁCH. VEDENÍ VE STROPECH KE SVÍTIDLŮM A SVISLÁ VEDENÍ K VYPÍNAČŮM BUDOU POD OMÍTKOU. DRÁŽKY BUDOU OMÍTANY JEMNOU MALTOU. SPOLEČNĚ PROSTORY BUDOU VÝMALOVÁNY (PRIMALEX PLUS).
- OZNAČENÍ KABELŮ ŠTÍTKY PROVÉST V KAŽDÉM PODLAŽÍ
- ROZVADĚČE: JSOU STÁVAJÍCÍ OCELOPLECHOVÉ ROZVADĚČE K ZAPUŠTĚNÍ DO ZDI. PŘÍVOD ZDOLA, VÝVODY NAHORU. MUŠÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN EN 61439. ZACHOVAT, VYDRÁTOVAT Cu VODIČI, VYMĚNIT HL. JISTIČE A RS SVORKY. PROVÉST NOVÝ NÁTĚR.V PROSTUPECH KABELŮ POD ROZVADĚČI BUDOU V PODLAZE INSTALOVÁNY PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY (ALT. BUDOU VYUŽITY STÁVAJÍCÍ). PROTOKOL PŘEPÁŽKY A JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA VLOŽIT DO ROZVADĚČE V KAŽDÉM PODLAŽÍ.

356/2015

STAVEBNÍK / OBJEDNATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH, HORNÍ 3, 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA	ZHOTOVITEL RUDOLF TOBIÁŠ PROJEKCE FR.HAJDY 16 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA telefon 724 082 341	VYPRACOVAL RUDOLF TOBIÁŠ
STAVBA GO ELEKTROINSTALACE VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH DOMU TARNAVOVA 8 OSTRAVA - ZÁBŘEH		ZAK.ČÍSLO 208/2015
DÍL OPRAVA HDV, ELEKTROMĚROVÝCH ROZVADĚČŮ RE, RS 01 - SPOLEČNÝCH PROSTOR, PŘÍVODŮ DO BYTŮ, INSTALACE SPOLEČNÝCH PROSTOR, DT - DŮM TARNAVOVA 8		STUPEŇ PRO PROVEDENÍ STAVBY
OBSAH LEGENDA		MĚŘITKO DATUM 2/2015
		VÝKRES Č. EL-15-208- 14 KOPIE Č.