


1.NP – OSVĚTLENÍ



LEGENDA PŘÍSTROJŮ

40x40

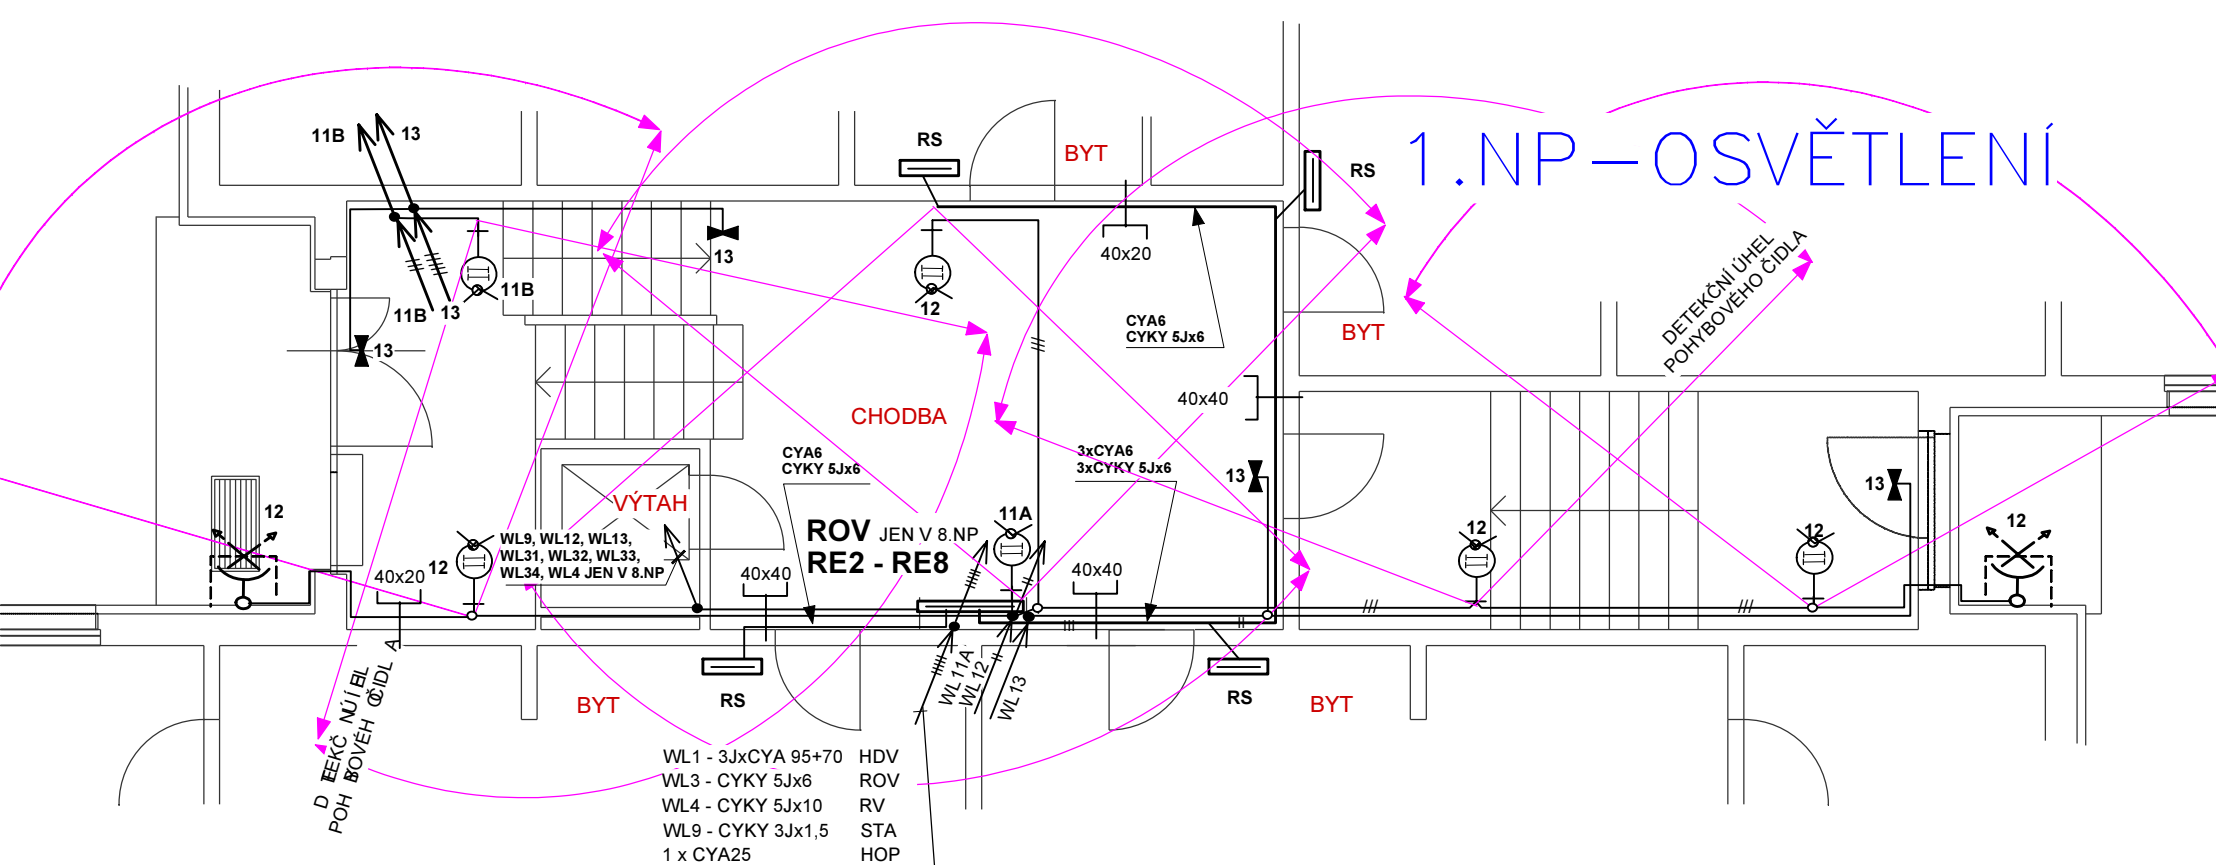

PVC LIŠTA LV 40x40mm



CAT - MS, ŽÁROVKY 2x23W,
S POHYBOVÝM ČIDLEM, IP20



REFLEKTOR S POHYBOVÝM
ČIDLEM, IP54, 150W



NOUZOVÉ SVÍTLIDLO,
VIRGO 8W, IP65, NiCd/3h

NAPĚTOVÉ SOUSTAVY:

3PEN stří. 50Hz 400V/TN-C
1PEN stří. 50Hz 230V/TN-C
3NPE stří. 50Hz 400V/TN-C-S
3NPE stří. 50Hz 400V/TN-S
1NPE stří. 50Hz 230V/TN-S
12V/SELV

- stávající HDS, HDV, stávající rozvody 400V
- stávající rozvody 230V
- RE 01, RS 01, RE 1 – RE 8
- nová elektroinstalace 400V, ROV, RP 1
- nová elektroinstalace 230V
- DT

POZNÁMKA:

- TYPY POUŽITÝCH KABELŮ - CYKY VIZ SCHÉMTA ROZVADĚČŮ
- INSTALACE HDV JE NAVRŽENA VE STOUPAČKOVÝCH PROSTORECH. NA SCHODIŠTI POD OMÍTKOU A VE SKLEPECH A K BYTŮM V LIŠTÁCH. VEDENÍ VE STROPECH KE SVÍTLIDLŮM A SVISLÁ VEDENÍ K VYPÍNAČŮM BUDOU POD OMÍTKOU. DRÁŽKY BUDOU OMÍTÁNY JEMNOU MÁLTOU. SPOLEČNÉ PROSTORY BUDOU VYMALOVÁNY (PRIMALEX PLUS).
- OZNAČENÍ KABELŮ ŠTÍTKY PROVÉST V KAŽDÉM PODLAŽÍ
- ROZVADĚČE: JSOU STÁVAJÍCÍ OCELOPLECHOVÉ ROZVADĚČE K ZAPUŠTĚNÍ DO ZDI. PŘÍVOD ZDOLA, VÝVODY NAHORU. MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN EN 61439. ZACHOVAT, VYDRÁTOVAT Cu VODIČI, VYMĚNIT HL. JISTIČE A RS SVORKY. PROVÉST NOVÝ NÁTĚR. V PROSTUPECH KABELŮ POD ROZVADĚČI BUDOU V PODLAZE INSTALOVÁNY PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY (ALT. BUDOU VYUŽITÝ STÁVAJÍCÍ). PROTOKOL PŘEPÁŽKY A JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA VLOŽIT DO ROZVADĚČE V KAŽDÉM PODLAŽÍ.

OCHRANA PŘED N.D. NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE
- HLAVNÍM POSPOJOVÁNÍM (CYA25mm) A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM VODIČEM CYA1x6mm, PROVEDENÍ VIZ PŘÍLOHA
- PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
- MALÝM NAPĚTÍM SELV

356/2015

STAVEBNÍK / OBJEDNATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBLAST OSTRAVA-JIH, HORNÍ 3, 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA	ZHOTOVITEL RUDOLF TOBIÁŠ PROJEKCE FR.HAJDY 16 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA telefon 724 082 341	VYPRACOVAL RUDOLF TOBIÁŠ
STAVBA GO ELEKTROINSTALACE VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH DOMU TARNAVOVA 8 OSTRAVA - ZÁBŘEH	ZAK.ČÍSLO 208/2015	STUPEŇ PRO PROVEDENÍ STAVBY
DIL OPRAVA HDV, ELEKTROMÉROVÝCH ROZVADĚČŮ RE, RS 01 - SPOLEČNÝCH PROSTOR, PŘÍVODŮ DO BYTŮ, INSTALACE SPOLEČNÝCH PROSTOR, DT - DŮM TARNAVOVA 8	MĚŘITKO 1:71/A4 1:50/A3	DATUM 2/2015
OBSAH SITUÁČNÍ SCHÉMA STOUPAČÍCH VEDENÍ NN A OSVĚTLENÍ SCHODIŠTĚ, 1.NP	VÝKRES Č. EL - 15 - 208 - 6	KOPIE Č.