
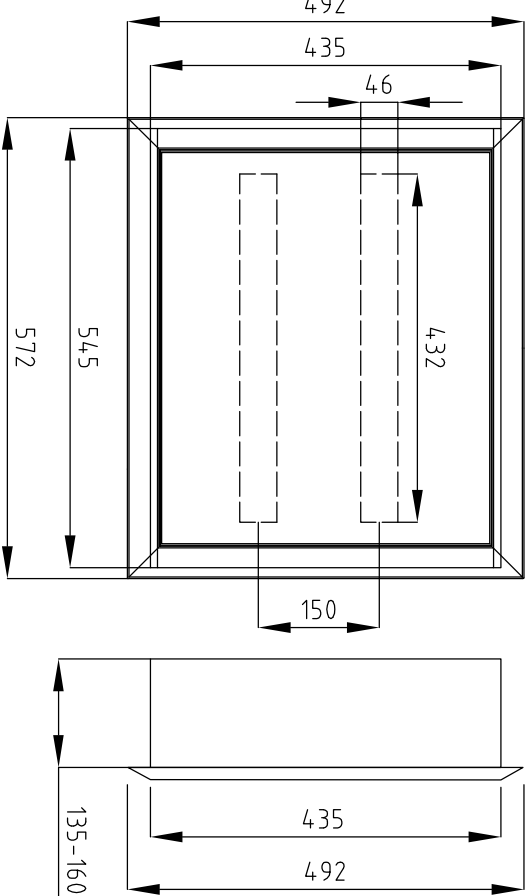


ROZVADĚČ R3

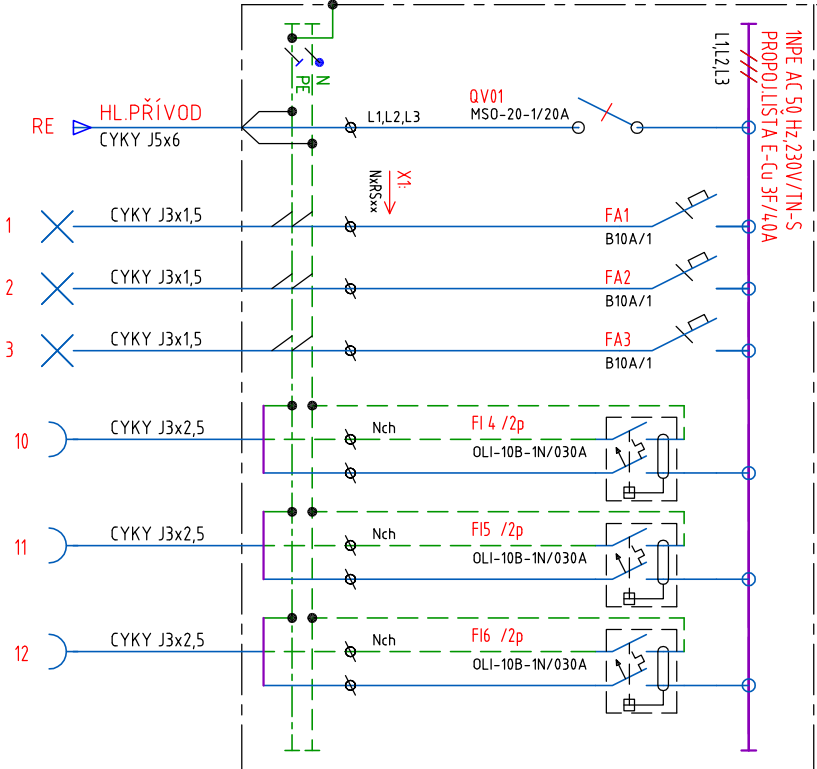

ROZVÁDEČNÁ ZE V :	R3
PROVEDENÍ, VZOR ::	OCELOPLASTOVÝ ZAPUŠTĚNÝ
Typ :	3CZ RZB-2N4-8-B
KRYTÍ V OTEV./UZAVŘ. STAVU :	IP 30/20
ROZMĚRY :	2x24 DIN
DĚLENÍ :	-
NÁTĚR/BARVA :	RAL 9016
OBSLUHA :	PRAC.POUČENÝMÍ
PŘÍVOD(Y) :	VŘEHEM P.OM.
VÝVOD(Y) :	NAHODU P.OM.
OCHRANA PŘED ŮR. EL. PROUDEM :	ČSN EN 332000-4,-4,1,ed.2
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ SOUSTA VA :	SAMOČINNÝM ODPĚNÍM OD ZDROJE
OVLÁDACÍ NABĚTÍ SOUSTA VA :	INPE AC 50Hz,4,00/230V/TN-S
PŘÍPOJNICE	INPE AC 50Hz,230V/TN-S
	PROPOJILŠTÝ Cu 3F/40A

Značení vodičů, svorek atd.

ČSN EN 60445 ed.3 Základní bezpečnostní principy pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci

- Označování svorek zařízení a konců vodičů (330160)

ČSN EN 60446 ed.2 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci

- Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi (330165)

Předpisy pro rozvaděče m:

ČSN EN 61439-1 ed.2 Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecné ustanovení (357107)

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Ing. Zdeněk Novák
PROJEKTANT SPECIALISTA :	Ing. Zdeněk Novák
VYPRACOVAL :	Ing. Zdeněk Novák
MÍSTO STAVBY :	Dř.Mariňka 1611/17, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
STAVEBNÍK :	Stavutární město Ostrava – Úřad Ostrava – Jih Ul. Horní 3, 700 30 Ostrava – Hrabůvka
AKCE/ NÁZEV :	VÝMĚNA ELEKTROINSTALACE V OBJEKTU Dr. Mariňka 1611/17, Ostrava - Hrabůvka
OBJEKT/ČÁST :	ZAŘIŽENÍ SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
OBSAH :	ROZVADĚČ R3

Ing. ZDENĚK NOVÁK - NOVEL

Obchodně technická a projekční kancelář
A.Gavlas 111/32, 700 30 Ostrava
tel.: +420 603 448 517, novel@hiscalc.cz

AKCE / NÁZEV :

VÝMĚNA ELEKTROINSTALACE V OBJEKTU

Dr. Martinka 1611/17, Ostrava - Hrabůvka

OBJEKT/ČÁST : ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

OBSAH :

ROZVADĚČ R3

MĚŘÍTKO : PŘÍLOHA č. :

-	07
---	----