
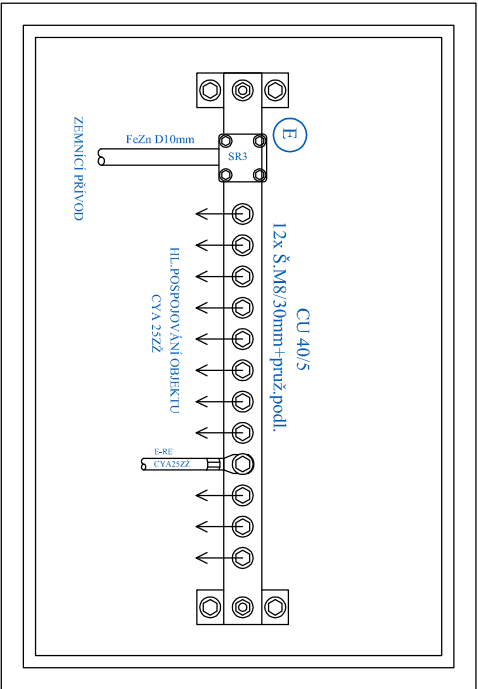
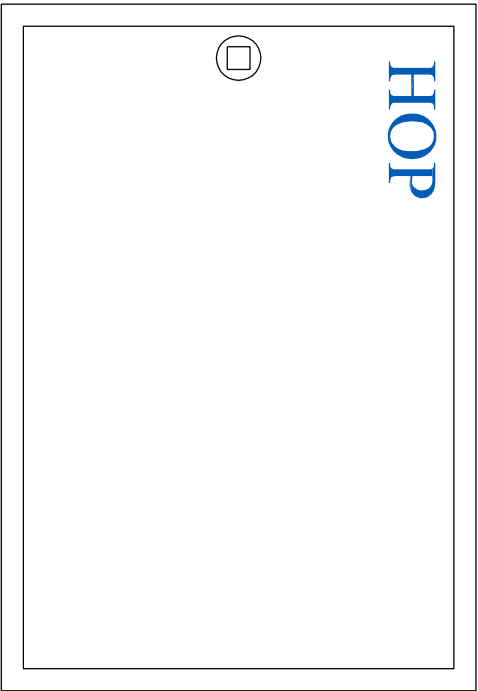


HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE OBJEKTU HOP



HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE HOP
DLE ČL.542.4.1 ČSN 332000-5-54 :
Na přípojnicí HOP budou připojeny tyto vodiče :
– uzemňovací přívody
– ochranné vodiče
– vodiče hlavního pospojování
V objektu bude provedeno hlavní pospojování (potenciálové vyrovnání) dle čl. 413.1.2.1 ČSN 332000-4-41. Do systému hl. pospojování musí být připojeny tyto vodivé části :
– ochranný vodič;
– uzemňovací přívody, hlavní ochranné svorky
– rozvod potrubí v budově, tj. voda, vodivý odpad (ZTI), plyn, potrubí, rozvody ÚT,TV;
– zařízení a rozvody VZT, klimatizace;
– kovové konstrukční části budovy (opíštěnění, horizontální a vertikální konstrukce,
Vodivé části přicházející z venku musí být pospojovány co nejbližše vstupu do budovy.
Pro pospojování bude použito vodiče CVA25/ZŽ.

ROZVÁDĚČ/NÁZEV :	HOP
PROVEDENÍ, VZOR :	OCELOPELECHOVÝ ZPUŠTĚNÝ
TYP :	A TYP
KRYTÍ V UZAVŘENÉM STAVU :	IP 4.3
KRYTÍ V OTEVŘENÉM STAVU :	IP 00
ROZMĚRY :	Š 450/v 300/hl.150mm
DĚLENÍ :	–
NATĚR/BARVA :	RAL 7035
OBSLUHA :	PRAC.POUČENÝMI
PŘÍVOD(Y) :	SPODEM
VÝVOD(Y) :	NAHORU
OCHRANA PŘED ÚR. EL. PROUDEM :	DLE ČSN 332000-4-4.1,ed2
NAPÁJECÍ NAPĚŤ.SOUSTAVA :	SAMOČINODPOJENÍM OD ZDROJE
OVLÁDACÍ NAPĚŤ.SOUSTAVA :	–

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Ing. Zdeněk Novák	
PROJEKTANT SPECIALISTA :	Ing. Zdeněk Novák	
VYPRACOVAL :	Ing. Zdeněk Novák	
MÍSTO STAVBY :	Dr.Martínka 1611/17, 700 30 Ostrava – Hrabůvka	
STAVEBNÍK :	Statutární město Ostrava – Úřad Ostrava – Jih	
AKCE/ NÁZEV : VÝMĚNA ELEKTROINSTALACE V OBJEKTU Dr. Martínka 1611/17, Ostrava - Hrabůvka		
OBJEKT/ČÁST : ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY		
OBSAH : HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE HOP		
Ing. ZDENEK NOVÁK - NOVEL Obchodně Technická a projektční kancelář A.Gavrilase 111/32, 700 30 Ostrava tel: +420 603 448 517, novel@iscatel.cz		
DATUM :	09/2015	
STUPEŇ PO :	DPS	
ZAK. č. :	2815	
FORMÁT :	A4	
MĚŘÍTKO :	-	
PŘÍLOHA č. :	08	