

Ochrana před škodlivými účinky blesku byla pro tento objekt navržena dle ČSN 341390 jako mřížová soustava, bude provedena demontáž a opětovná montáž z důvodu zateplení. Vedení mřížové soustavy bude FeZn Ø 8 na podpěrách cca 1m. Soustava je doplněna o jímací tyče. Svody budou provedeny na zateplené fasádě v místech původních svodů, každý svod bude ukončenkušební svorkou (v. 1500mm) a bude vodivě spojen s uzemňovací soustavou objektu. Všechny kovové konstrukce umístěné na střeše je nutno připojit k mřížové zemní soustavě.



LEGENDA STŘECH

| OZN. | SKLADBA STŘ.PLAŠTĚ | PL. m2 | VÝŠK.KOTA NOSNÉ KONSTR. | STROP | POZN. |
|------|-----------------------------|--------|-------------------------|----------|--------------------------|
| STŘ1 | S1 NEPOCHŮŽÍ PLOCHÁ STŘECHA | 208,03 | +8,900 | ŽB DESKA | ZATEPLENÍ STÁVAJ.STŘECHY |
| STŘ2 | S1 NEPOCHŮŽÍ PLOCHÁ STŘECHA | 285,04 | +8,900 | ŽB DESKA | |
| STŘ3 | S1 NEPOCHŮŽÍ PLOCHÁ STŘECHA | 208,03 | +8,900 | ŽB DESKA | |
| STŘ4 | S2 NEPOCHŮŽÍ PLOCHÁ STŘECHA | 62,54 | +7,760 | ŽB DESKA | |
| STŘ5 | S3 NEPOCHŮŽÍ PLOCHÁ STŘECHA | 60,48 | +5,600 | ŽB DESKA | |
| | | | | | |

±0,000 = 240,85

PODLAHA 1.NP PAVILONU TŘÍD

Hromosvod

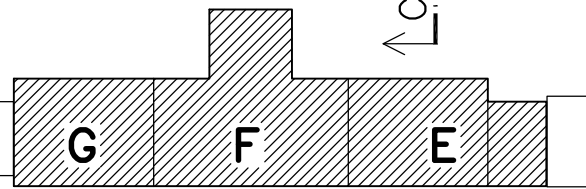

NAVRŽENÝ STAV

| | | | | | |
|---|-----------------|-------------------|------------------------------------|--|---------------|
| VED.PROJEKTU | ZODP.PROJEKTANT | SPOLUAUTOR | MÍSTO STAVBY | <div><div><div>idea</div><div>atelier</div><div>SPOL.S R.O.</div></div><div>INVESTICE · DESIGN · ARCHITEKTURA</div><div>UL.STRMÁ 12 709 00 OSTRAVA</div></div> | |
| ING.I.HOLINKA | ING.M.BJRTKOVÁ | ING.ARCH.ŠMIDOVÁ | UL.KOSMONAUTŮ 15 OSTRAVA-ZÁBŘEH | | |
| ZODP.PROJ.SPEC. | PROJEKTANT | KONTROLOVAL | INVESTOR | | |
| | M. TESÁRKOVÁ | ING.ARCH.P.ČVANDA | MĚSTO OSTRAVA MĚO OSTRAVA JIH | FORMÁT | 6A4 |
| STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ UL.KOSMONAUTŮ 15, OSTRAVA-ZÁBŘEH – PAVILON TĚLOCVIČEN | | | | DATUM | KVĚTEN 2010 |
| | | | | STUPEŇ P.D. | DPS |
| | | | | Z.ČÍSLO | 23-5/10 |
| PŮDORYS STŘECHY | | | | MĚŘITKO | ČÍSLO VÝKRESU |
| | | | | 1:100 | 501 |